
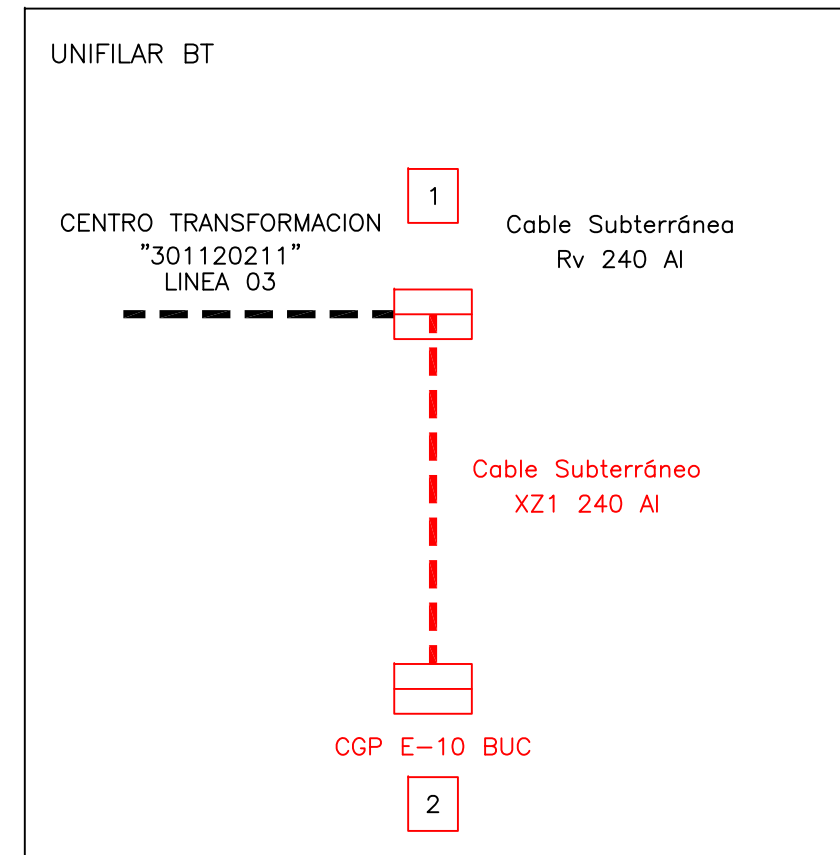


ENTRONQUE EN LSBT + EXTENSION LSBT

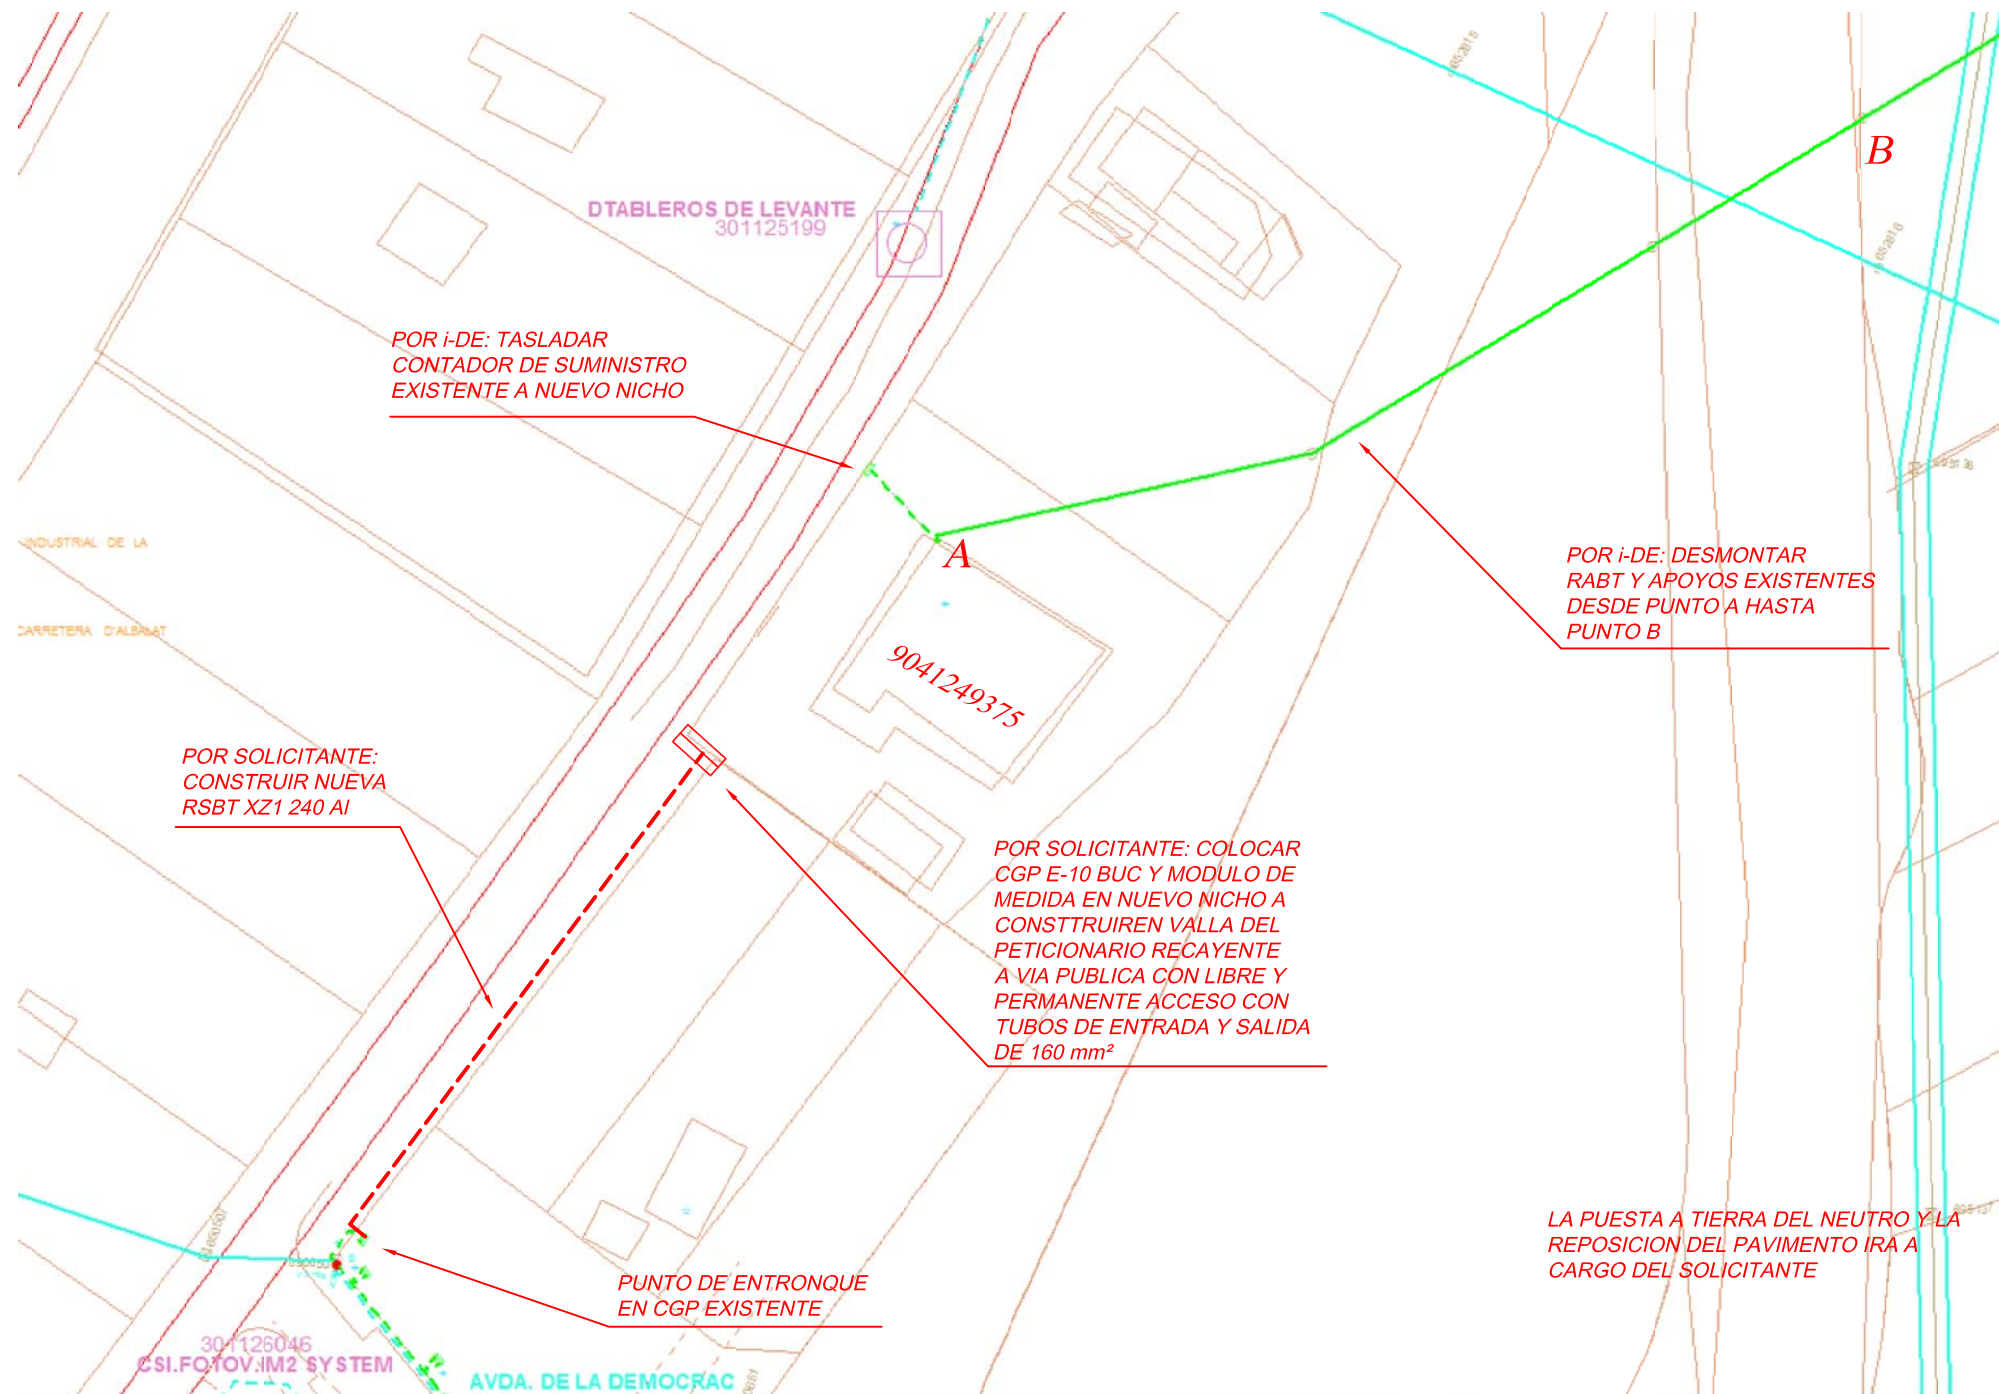

**OBRA A REALIZAR**

ENTRONQUE (a realizar por i-DE)

- 1-Conexi3n a red subterranea de B.T. en CGP existente.
- 2-Desmontar red a3rea y apoyos existentes.

A REALIZAR POR EL SOLICITANTE

- 2-Construcci3n de l0nea con cable de XZ1 240 mm<sup>2</sup> desde CGP existente hasta nueva CGP a colocar en valla recayentea v0a p0blica.
- 3-Realizar instalaciones de enlace.

LEYENDA

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| <p>△ CENTRO DE TRANSFORMACION IBERDROLA</p> <p>○ CENTRO DE TRANSFORMACION DE CLIENTE</p> | <p>□ ARQUETA EXISTENTE</p> <p>□ ARQUETA PROYECTADA</p> <p>○ TUBO LIBRE</p> <p>○ TUBO OCUPADO MT</p> <p>○ TUBO OCUPADO BT</p> | <p>— LINEA AEREA BAJA TENSION EXISTENTE</p> <p>--- LINEA AEREA BAJA TENSION A DESMONTAR</p> <p>--- LINEA SUBTERRANEA BAJA TENSION EXISTENTE</p> <p>--- LINEA SUBTERRANEA BAJA TENSION A DESMONTAR</p> <p>--- LINEA BAJA TENSION SUBT. PROYECTADA</p> <p>--- LINEA BAJA TENSION AEREA PROYECTADA</p> <p>□ CAJA DE PROTECCION O CPM EXISTENTE</p> <p>□ CAJA DE PROTECCION O CPM PROYECTADA</p> | <p>○ APOYO MADERA EXISTENTE</p> <p>□ APOYO HORMIGON EXISTENTE</p> <p>○ APOYO CHAPA EXISTENTE</p> <p>□ APOYO CELOSIA EXISTENTE</p> <p>□ APOYO HORMIGON PROYECTADO</p> <p>○ APOYO CHAPA PROYECTADO</p> <p>□ APOYO CELOSIA PROYECTADO</p> <p>--- PARCELA DE ACTUACION</p> |
|--|--|--|--|

Fecha 12/05/2022 Preparado Hemag PLANO 9041249375

MODIFICACION INSTALACIONES DESVIO

AVDA LLIBERTAT D'ENSENYANÇA

ALZIRA VALENCIA