



**GENERALITAT
VALENCIANA**

Conselleria de Sanitat

DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA
CENTRO DE SALUD PÚBLICA DE ALZIRA

C/ Paz, s/n· 46600 Alzira
Tel: 96 246 96 15 · Fax: 96 246 96 16
csp_alzira@gva.es · www.sp.san.gva.es

**AYUNTAMIENTO DE ALZIRA
A/A ALCALDÍA
C/ Sant Roc, 6
46600 - ALZIRA**


SAM/AG

Asunto: Informe Campaña Nitratos Alzira-4 Sant Bernat

Se adjunta informe sobre la Campaña de vigilancia de Nitratos en la Zona de Abastecimiento de Agua de Consumo de Alzira-4 Sant Bernat, con relación a la visita de inspección realizada el 24 de septiembre de 2024.

En Alzira, a fecha de firma electrónica.

Firmat per María Amparo Buendía Fuentes,
el 02/12/2024 15:19:33
Càrrec: DIRECTORA DEL CENTRO DE SALUD
PÚBLICA DE ALZIRA

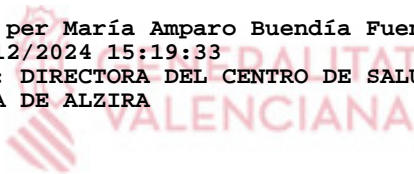



INFORME CAMPAÑA DE NITRATOS

ZONA ABASTECIMIENTO	ALZIRA 4 – SANT BERNAT
ENTIDADES SINGULARES ABASTECIDAS	STA. MARIA BONAIRE II, SAN BERNARDO, EL RESPIRALL, PARTIDA RACÓ, LES VINYES, PARTIDA PLÀ DE LAMURTA, PARTIDA EL XAVEGÓ PARTIDA PLÀ DE CORBERA, PARTIDA VISTA ALEGRE, PARTIDA VALL VERT
GESTOR	AGUAS DE VALENCIA SA-ALZIRA
DOMICILIO SOCIAL	C/ COSTA, 16
MUNICIPIO	46.600 ALZIRA

En relación a la vigilancia de nitratos en aquellas aguas de abastecimiento donde sus captaciones se encuentren en municipios declarados como zonas vulnerables a la contaminación de las aguas por nitratos procedentes de fuentes agrarias (*Decreto 86/2018, de 22 de junio, del Consell, por el que se designan municipios como zonas vulnerables a la contaminación de aguas y el Decreto 81/2022, de 10 de abril, del Consell, por el que se amplían, en el ámbito de la Comunidad Valenciana, los municipios designados como zonas vulnerables a la contaminación de aguas por nitratos procedentes de fuentes agrarias*), la frecuencia de la determinación de este parámetro por los gestores del abastecimiento será con periodicidad semestral como establece el *Decreto 58/2006*.

Asimismo, dentro del Programa de vigilancia sanitaria del agua de consumo humano en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana, desde Salud Pública, se



lleva a cabo el análisis y seguimiento periódico de la evolución de este parámetro en la “**Campaña de Nitratos**” en esta zona de abastecimiento (ZA).

En el momento de la inspección, la ZA de Alzira-4 Sant Bernat se abastece en su totalidad del agua de la ZA Alzira-1, distribuida desde el Depósito de Alzira 1.

La ZA de Alzira-4 Sant Bernat cuenta con una captación secundaria, denominada Pozo Sant Bernat (Alzira) que se emplearía puntualmente cuando existiera demanda de agua para riego, pero desde mayo de 2020 no se ha puesto en marcha, comunicando el gestor no tener intención de usarlo como captación.


El 24 de septiembre, se tomó muestra en abastecimiento, para análisis del parámetro Nitratos en Fuente El Respirall, con valores de 23°C de temperatura y 0,6 ppm de cloro libre residual.

No se pudo realizar toma de muestra en captación, en Pozo de San Bernat, debido a que no se arranca desde hace más de cuatro años, ni siquiera para riego.

El resultado analítico tras dicho muestreo fue de 17 mg NO₃/l, estando dentro de los valores paramétricos normales, según el *Real Decreto 3/2023* y el *Decreto 58/2006*.

En Alzira, a fecha de firma electrónica.

Firmado por María Asunción Gresa Plancha,
el 02/12/2024 11:11:27
Cargo: FARMACÉUTICA DE SALUD PÚBLICA

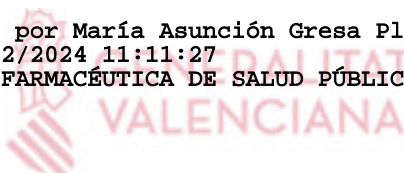

INFORME DE ANÁLISIS

Nº de informe: 110542 12311	Nº muestra: 08-24-12311	Fecha de entrada de la muestra: 24/09/2024
Muestra: Agua de consumo humano	Tipo de análisis: Nitrato en campaña ACH	
Descripción:		
Solicitado por: C.S.P Alzira dept11. Dep La Rivera	Dirección: C/ La Paz, s/nº 46600 ALZIRA	
INFORMACIÓN APORTADA POR EL CLIENTE("):		
Fecha de muestreo:	24/09/2024	
Nº acta:	423142	
Tipo de infraestructura:	Abastecimiento	
Punto de toma:	FUENTE EL RESPIRALL	
Zona de abastecimiento:	ALZIRA 4 - SANT BERNAT	
Procedencia:		
Localidad:	ALZIRA	

ANÁLISIS SOLICITADO: Físico-químicoFecha de finalización: **04/10/2024****RESULTADOS:**Autorizado por.....: **Rosa Mª García Verdú**

Parámetro	Valor hallado	Incert. (±) (K=2; 95%)	L.D.	L.C.	Valor de referencia (1)	Método	Día de inicio del ensayo
Nitratos (mg NO3/l)	17	2		5	< 50	PEE/LSPV/017 SPECTOFOTOMETRIA UV-VI	02/10/2024

OBSERVACIONES:**NOTAS:**

La columna que expresa el valor de referencia no está incluida en el alcance de la acreditación.

(") El laboratorio no se hace responsable de la información aportada por el cliente y no está cubierta por la acreditación.

L.D.: Límite de detección. L.C.: Límite de cuantificación

Los parámetros marcados (#) no se ajustan a los valores de referencia (1) establecidos por:

R.D. 3/2023, de 10 de enero.

Valencia, a 4 de Octubre de 2024

La Jefa de Sección del LaboratorioEste documento ha sido validado
electrónicamente de acuerdo con lo
establecido en el Decreto 87/2002 del
Gobierno Valenciano**Rosa Mª García Verdú**

ACTA Nº 24060

En Alzira siendo las 24 horas del día de septiembre de 20 24
A sent les hores del dia de de de 20

el Agente de Control Oficial que suscribe SP_CPAR_062
l'Agent de Control Oficial que subscriu

Se persona en el establecimiento dedicado a zona abastecimiento Alzira 4 - San Bernat
es persona a l'establiment dedicat a

con Nº RGSA/Nº Autorización
amb Nº RGSA /Nº Autorització

sitio en C/PI Costa nº 16 de la población de Alzira
situat al C/PI de la població de

provincia de Valencia propiedad de Aguas de Valencia, SA
provincia de propietat de

con D.N.I./C.I.F. A46000477 y en presencia de Minerva Calabayud
amb D.N.I./C.I.F. , i en presència de

con D.N.I./C.I.F. 20434488T en su condición de técnico
amb D.N.I./C.I.F. en su condició de

Motivo de la visita: Nitratos en campaña
Motiu de la visita:

Como consecuencia del control oficial efectuado se ponen de manifiesto los siguiente hechos:
Com a conseqüència del control oficial efectuat es posen de manifest els següents fets:

Se procede a la toma de muestras para campaña de nitratos en la zona de abastecimiento Alzira 4 - San Bernat.

Actualmente el agua procede 100% de la Z.A Alzira-1. El Pozo San Bernat no se utiliza desde el año 2020, ni para riego. El operador manifiesta que no tiene intención de ponerlo en marcha. Por lo tanto no se toman nitratos del Pozo San Bernat, porque el agua pasaría a red y no es apta. Se toma muestra en abastecimiento en Fuente el Respirall con valores de temperatura 23°C y cloro libre residual 0,8 ppm

Y, en testimonio de lo actuado, se levanta la presente acta por TRIPLICADO en presencia del interesado que la firma junto al funcionario actuante.
I, com a testimoni de l'actuació, se estén la present acta per TRIPLICAT en presència de l'interessat que la signa junt al funcionari actuant.

Por la empresa / Per l'empresa

El agente de control oficial / L'agente de control oficial



SP-CPAR_062
